




KEEP **GREASE** OUT OF THE SYSTEM

# Mantenimiento de la trampa grasera

## Consejos para limpiar su trampa grasera

- Antes de limpiar una trampa grasera, deje hielo derritiendo en el fregadero que está conectado al aparato. Esto hará que la grasa se cuaje y sea más fácil de retirar.
- Remueva la grasa en forma periódica (semanalmente o más a menudo), con una cuchara plástica. Remueva sólo la grasa y deje el agua.

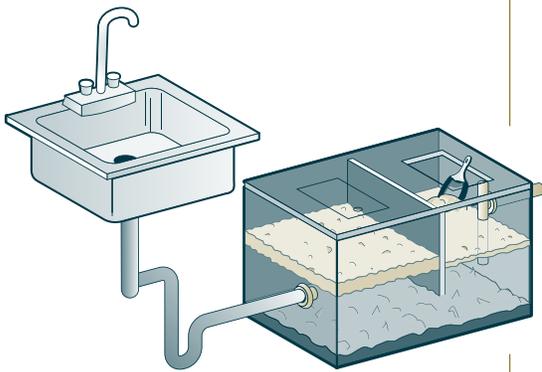


Remueva la grasa por lo menos semanalmente

Como mínimo, limpie y vacíe el contenido completo de la trampa grasera una vez por mes. Remueva la grasa, el agua y los sólidos que se acumulan en el fondo de la trampa.

Quite el limpiador al final de la trampa grasera e inspeccione visualmente en busca de depósitos o acumulaciones de grasa en la tubería. Limpie los depósitos de grasa de la tubería de manera que pueda saber si se forman nuevos depósitos y enjuague con agua caliente jabonosa antes de cerrar el limpiador.

- Asegúrese de los deflectores que dirigen el flujo dentro de su trampa grasera queden correctamente colocados después de cada limpieza.

Vacíe el contenido completo de la trampa grasera al menos una vez por mes, después limpie e inspeccione

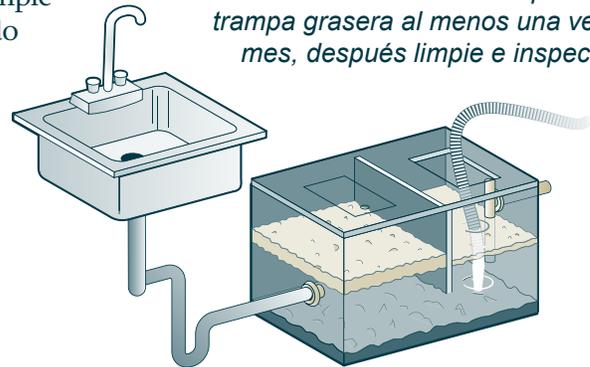

## Consejos sobre la frecuencia de limpieza

- Es importante que limpie su trampa grasera de manera regular para evitar que la manteca, aceite y grasa del agua que se descarga a la alcantarilla esté:
  - Exceso del límite de descarga de 150 partes por millón.
  - Causando grasa flotante visible o depósitos grasosos en la tubería más allá de la trampa grasera.
  - Causando bloqueos o derrames del drenaje en su establecimiento o en el medio ambiente.

*Continúa al reverso*

- La **frecuencia mínima de limpieza** requerida para trampas graseras en establecimientos de servicios de alimentos es **mensual**. Sin embargo, puede ser necesario limpiarlos más frecuentemente para evitar que su trampa grasera funcione mal o en forma inadecuada.
- Si puede observar grasa flotante o depósitos grasos en un limpiador “después” de la trampa, necesita aumentar la frecuencia del servicio.



Los desechos de grasa sólida, semi-sólida o licuada **nunca** se deben desechar en **fregaderos de cocina, fregaderos de limpieza, drenajes del piso, etc.** que estén conectados con el sistema de alcantarillado sanitario. La descarga de aceite y grasa en el sistema de alcantarillado sanitario puede ocasionar una violación de las ordenanzas locales de uso del alcantarillado.

### Consejos sobre el mantenimiento de rutina

- Use tornillos Allen para ajustar la tapa en lugar de los tornillos convencionales Phillips o de ranura, que se pueden barrer.
- Tenga un empaque extra para la tapa de su trampa grasera en el lugar para evitar fugas y olores en caso que se rompa el empaque.
- Desarrolle y mantenga un procedimiento de limpieza de la trampa grasera y un registro de mantenimiento pegado cerca de la trampa grasera para estimular a los empleados a seguir los procedimientos y promover la correcta documentación después de cada limpieza.



- **Para asegurar un mantenimiento adecuado, recomendamos usar un servicio profesional.** Los establecimientos que tengan cambios de personal frecuentes u otros factores que puedan dificultar el mantenimiento regular de la trampa deben considerar usar un servicio profesional.

**Conserve la documentación de limpieza por un periodo no menor de tres años. Consulte la hoja “Requisitos de documentación de mantenimiento” para obtener más información.**



Los desechos de grasa sólida, semisólida o licuada **nunca** se pueden desechar en el **sistema de drenaje de lluvia**. La descarga de aceite y grasa en el sistema de drenaje de lluvia constituye una violación de las ordenanzas locales de uso del alcantarillado.

SAN JOSE/SANTA CLARA  
WATER POLLUTION  
CONTROL PLANT  
(408) 945-3000

Agencias tributarias atendidas por la planta de tratamiento: San José, Santa Clara, Milpitas, distrito sanitario de Cupertino, distrito sanitario de West Valley (incluye Campbell, Los Gatos, Monte Sereno, Saratoga), distritos sanitarios 2 y 3 del Condado, distritos sanitarios Sunol y Burbank.



Environmental Services

De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, se pueden obtener los materiales del Departamento de Servicios Ambientales de la Ciudad de San José a petición de los interesados en formatos alternativos tales como Braille, letras más grandes, cinta de audio o disquete de computadora. Las solicitudes se pueden hacer por teléfono al (408) 945-3000 (voz) o al (800) 735-2929 (Servicio de retransmisión de California).

♻️ Impreso en papel reciclado utilizando tintas a base de soya. 06-08/Q100/ /bf JMc IX